

CNEL SUCUMBÍOS
INFORME DE REQUERIMIENTOS DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES
BID-RSND-CNELSUC-ST-OB-016

FECHA: 03/09/2014

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **REPOTENCIACIÓN SUBESTACION LAGO AGRIO.**

REQUERIMIENTOS

PROVEEDOR: **EEI**

JUSTIFICACIÓN	CAUSA O ERROR	SOLICITUD
1. En los pliegos se solicita presentar la oferta de acuerdo al tipo y modelo de los formularios especificados en el pliego.	La oferta no se presenta de acuerdo al tipo y modelo de los formularios especificados en los pliegos.	Presentar nueva oferta de acuerdo al tipo y modelo de los formularios especificados en los pliegos.
2. En las especificaciones técnicas del pliego se requiere se indique la página del catálogo donde se encuentran las especificaciones ofertadas del transformador de potencia, transformador de potencial, banco de capacitores y tableros de protección.	En la oferta no se indica las páginas en donde se encuentran las especificaciones técnicas ofertadas de transformador de potencia, transformador de potencial, banco de capacitores y tableros de protección.	Presentar nuevamente las especificaciones técnicas requeridas del equipamiento solicitado indicando, tipo, modelo, marca, y página de referencia al cual se hace mención.
3. En las especificaciones técnicas del transformador se solicita reporte de pruebas de equipo similar al oferta	No se adjunta reporte de pruebas de equipo con características similares al ofertado.	Adjuntar reporte de pruebas solicitado, de características similares al ofertado.
4. En las especificaciones técnicas se requiere adjuntar catálogo de intercambiador de derivaciones bajo carga (LTC)	No se adjunta catálogo de intercambiador de derivaciones bajo carga (LTC)	Adjuntar catálogo de intercambiador de derivaciones bajo carga (LTC), indicar tipo, modelo del equipo a ofertar.
5. En los pliegos de contratación se solicita, descripción de funciones técnicas de los relés de protección.	Las especificaciones técnicas de los relés de protección no especifican las funciones.	Especificar la codificación de los relés de protección ofertados, con las funciones de protección.
6. En el ítem r ACCESORIOS se requiere adjuntar catálogos	No se adjunta catálogos de accesorios de transformador	Adjuntar catálogos de accesorios de transformador.

desde el ítem r.1 al ítem r.16		
7. En el ítem g Transformadores de corriente de interruptor para 69 kV en g.6 se requiere una corriente máxima permanente de 120	Se oferta una corriente máxima permanente de 2	Aclarar o rectificar lo ofertado
8. En el literal f.1 correspondiente a los seccionadores trifásicos para 69 kV columna central giratoria se requiere de estructura de acero galvanizada	NO se oferta estructura de acero galvanizada	Ofertar estructura de acero galvanizada.
9. En las especificaciones técnicas de Pararrayos clase estación para 69 kV se solicita ofertar de acuerdo al requerimiento técnico desde el ítem a hasta el ítem e.	No se ofertan las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos para Pararrayos clase estación para 69 kV	Ofertar según especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos para Pararrayos clase estación para 69 kV.
10. En las especificaciones técnicas de Banco de capacitores para 13.8 kV se solicita ofertar de acuerdo al requerimiento técnico desde el ítem a hasta el ítem f.	No se ofertan las especificaciones técnicas de Banco de capacitores para 13.8 kV	Ofertar según especificaciones técnicas de Banco de capacitores para 13.8 kV

PROVEEDOR: **ENERPETROL**

JUSTIFICACIÓN	CAUSA O ERROR	SOLICITUD
1. En las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos existe una columna donde se hace referencia al número de hoja donde consta la información técnica declarada.	En la oferta se presenta los catálogos pero no se hace referencia al número de hoja en donde consta la información técnica declarada (especificación técnica de los equipos).	Detallar de mejor manera indicando el número de página del catálogo donde consta la información técnica declarada, y que haga referencia al modelo y tipo del equipo ofertado.
2. En el literal D. Características del transformador de potencial inductivo para 69 kV en d.10 se solicita una rigidez dieléctrica a onda de impulso de 350 kV	Se oferta un transformador de potencial para 69 kV con una rigidez dieléctrica a onda de impulso de 325 kV.	Ratificar o rectificar lo ofertado.
3. Dentro de lo solicitado en las especificaciones técnicas para transformador de potencial	Se oferta aceite de transformador 25#, no especifica si este aceite es	Ratificar o rectificar lo ofertado, adjuntar hoja de características técnicas del

inductivo en literal e.4 se solicita aceite náutico tipo A	libre de PCB's	aceite
4. Los pliegos de contratación solicitan el número de hoja donde consta la información técnica declarada.	Las especificaciones técnicas por parte del oferente declara ver catálogo. Se hace varias referencias E0304 sin encontrar esta información.	Especificar, referenciar con número de página, lo declarado., indicando tácitamente lo ofertado, con el modelo y tipo.
5. En el literal o.8 en las especificaciones técnicas del transformador se solicita definir papel de aislamiento clase E 120 C papel kraff mejorado	El oferente declara E0304 pruebas papel kraft clase e, pagina 1 a 2.	Definir tipo de papel a utilizar, adjuntar catalogo de papel ofertado
6. En las especificaciones técnicas de tableros de protección, se solicita las funciones de protección a brindar los equipos a suministrar.	El oferente no declara las funciones de protección a ofertar (firmware)	Declarar el código de especificación ofertado de los relés de protección (código solicitado a fábrica) indicando las funciones de protección disponibles en los relés de protección.
7. En las especificaciones técnicas del transformador, literal m. cambiador de derivaciones bajo carga, m.5 se solicita tecnología de conmutación (en vacío o aceite)	El oferente declara E0304 OLTC VACUTAP Pag 1 a 4	No define modelo del equipo a ofertar.
8. En las especificaciones técnicas del seccionador trifásico se solicita modelo de acuerdo a adjunto	El oferente especifica DAL	Definir modelo, referenciar con número de página y adjuntar catálogo



PROVEEDOR: SISELEC

JUSTIFICACIÓN	CAUSA O ERROR	SOLICITUD
1. En el literal f Características básicas de interruptor tanque muerto para 69 kV en f.12 El mecanismo de operación de cierre y disparo es motor - resorte	Se oferta esta especificación como resorte	Ratificar o rectificar lo ofertado.

Favor enviar éstos requerimientos de convalidación los correos electrónicos: cyacche@eeq.com.ec, elara@suc.cnel.gob.ec y en físico a la dirección Av. 20 de Junio y Venezuela CNEL SUCUMBÍOS tercer piso oficina de gerencia dentro de la fecha prevista en el calendario del proceso.


La Comisión.




Ing. Carmen Esparza
Presidente de la Comisión



Ab. Germania San Martin
Técnico Legal



Lcda. Teresa Calvachi
Técnico Financiero

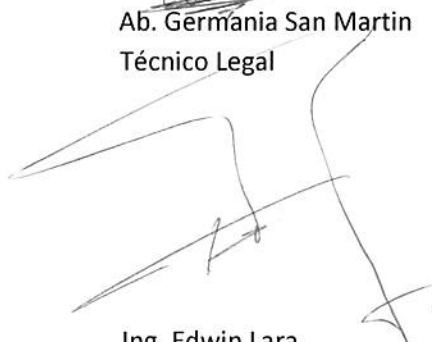

Ing. Edwin Lara
Delegado Técnico