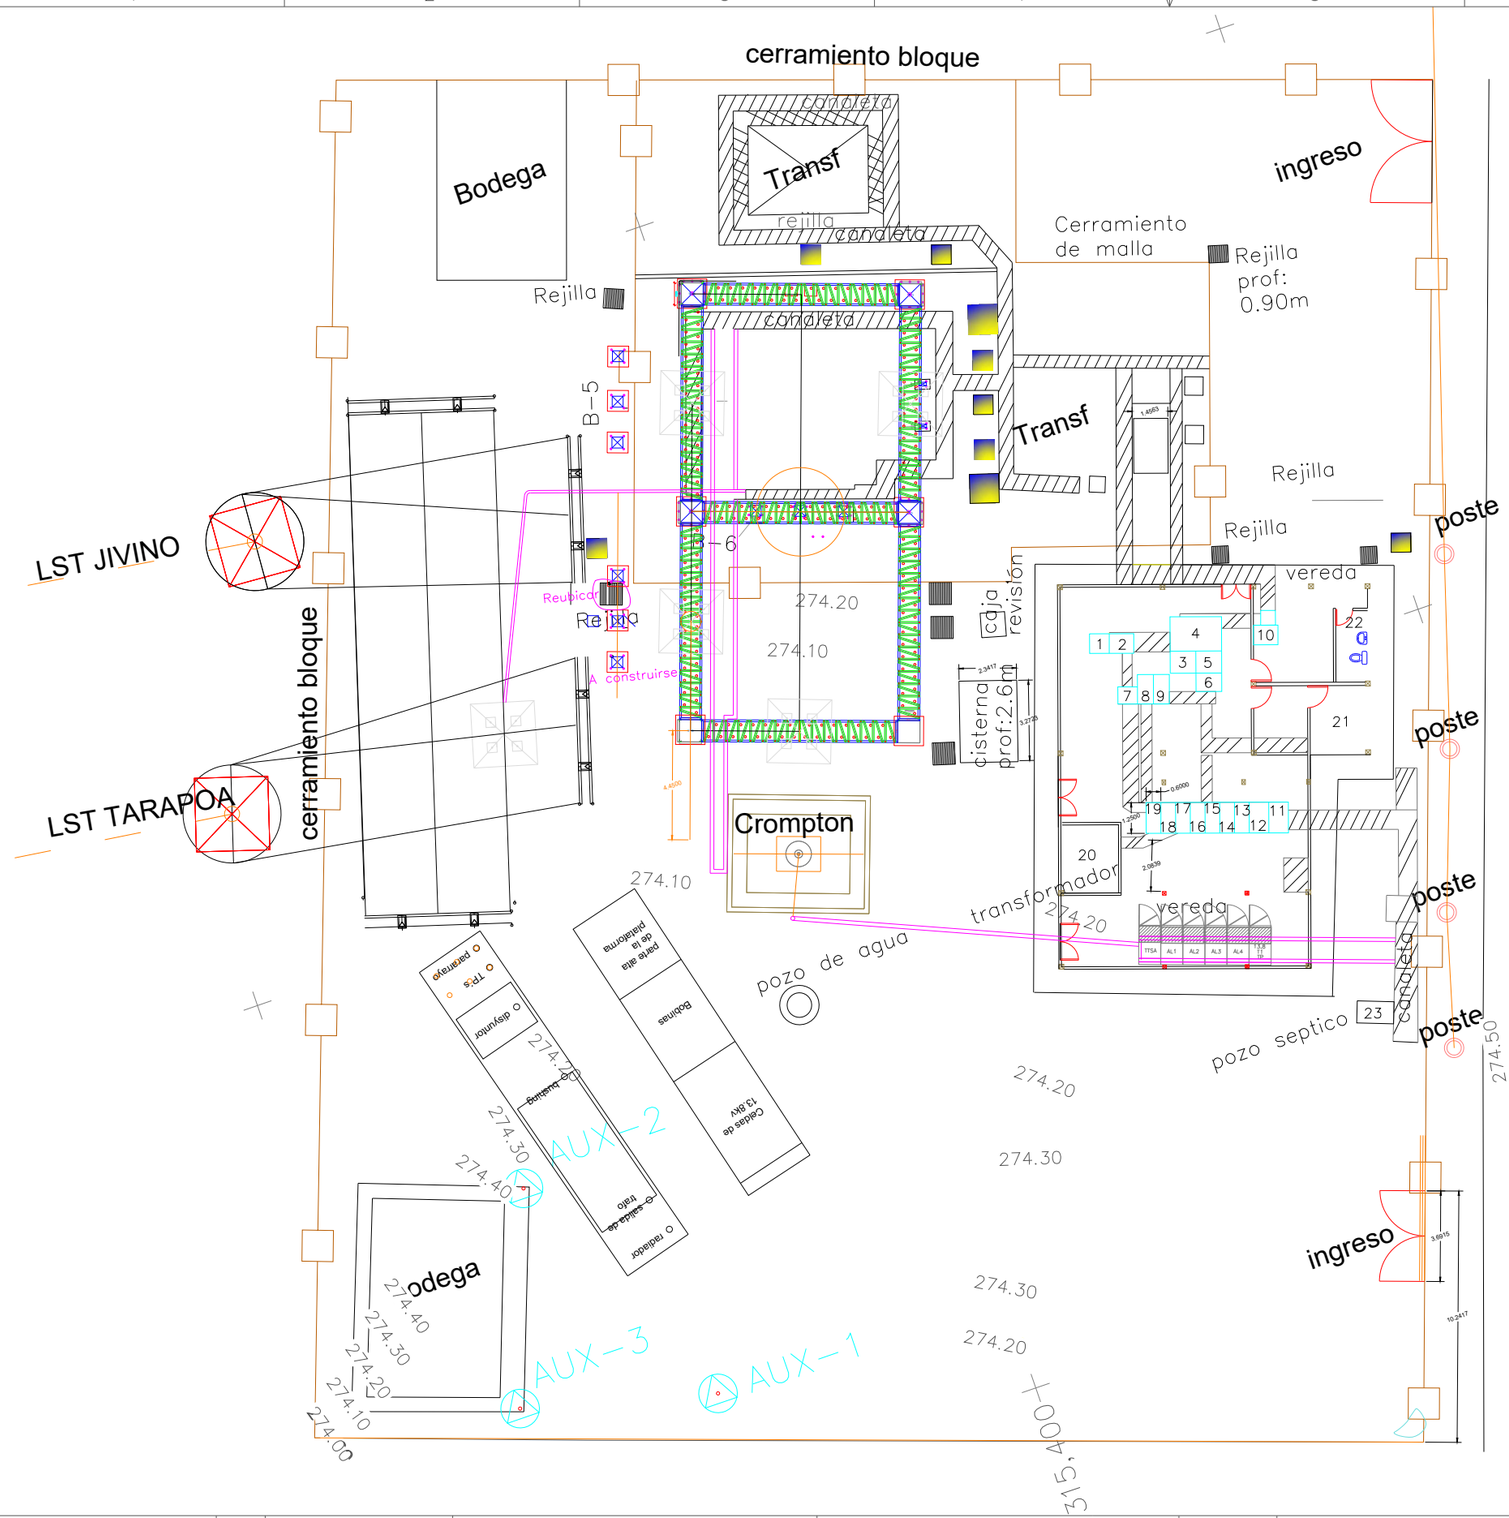

INORMACION INTERNA CASA CONTROL	
1	TABLERO 69 CROTON (0.80x0.80x2.20m)
2	Pocisión Linea 1(JIVINO) (1.00x0.80x2.20m)
3	Entrada Transformador (0.90mx2.10mx2.20m)
4	TR de servicio auxiliar 2 PANELES (1.40mx2.10mx2.20m)
5	Transformador GIS (0.90mx2.10mx2.20m)
6	Salida 1 13.8 GIS (0.75mx2.10mx2.20m)
7	Comunicación (0.80mx0.70mx2.20m)
8	Entrada CNEL y media (0.65mx0.70mx2.20m)
9	Salida estacion Repsol (0.65mx0.70mx2.20m)
10	Tablero de protección Línea Tarapoa (1.00mx0.80mx2.20m)
11	Primario A
12	Primario B SHUSHUFINDI
13	Primario C AGUARICO
14	Primario D YAMANUNCA
15	Alimentación Principal
16	TRAFO SSAA y Medida
17	Banco Capacitores
18	Concentrador de datos SHUSHUFINDI TD
19	Celda comunicaciones
20	Transformador
21	Cuarto de Baterias
22	Cuarto de Baño
23	Pozo septico

SIMBOLOGIA	
	AUX 1,2,3
	POSTES LD
	POSTES L/ST A 69 kV
	TORRES L/ST A 69 kV
	ESTRUCTURAS DE PORTICO
	PERNOS DE ESTRUCTURAS
	CAJA DE REVISION
	CANALETAS

PLANO N°: SE-SU-23-PL-02		REVISIONES	APROBADO
APROBACION:	1	Primera entrega	ING. JORGE PROAÑO
	2	Segunda entrega	
	3	Entrega final	NG. JORGE PROAÑO

DISEÑADO: ING FAUSTO CARRIÓN

REVISADO: ING BRYAN QUERO

BRYAN EDUARDO QUERO QUICHIMBO

Firmado digitalmente por BRYAN EDUARDO QUERO QUICHIMBO
DN: cn=BRYAN EDUARDO QUERO QUICHIMBO, o=BRYAN EDUARDO, c=EC
Motivo de la revisado este documento
Ubicación:
Fecha:2023-07-29 13:26:05-05:00

FECHA: JULIO 2023

LAMINA: 1

ESCALA: 1:250

FORMATO: A3

SUC ESTUDIO TÉCNICO PARA LA REPOTENCIACION DE LA SUBESTACIÓN SHUSHUFINDI

IMPLANTACION REPOTENCIACION SE SHUSHUFINDI

ENGYWORK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS

CNEL EP CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD