


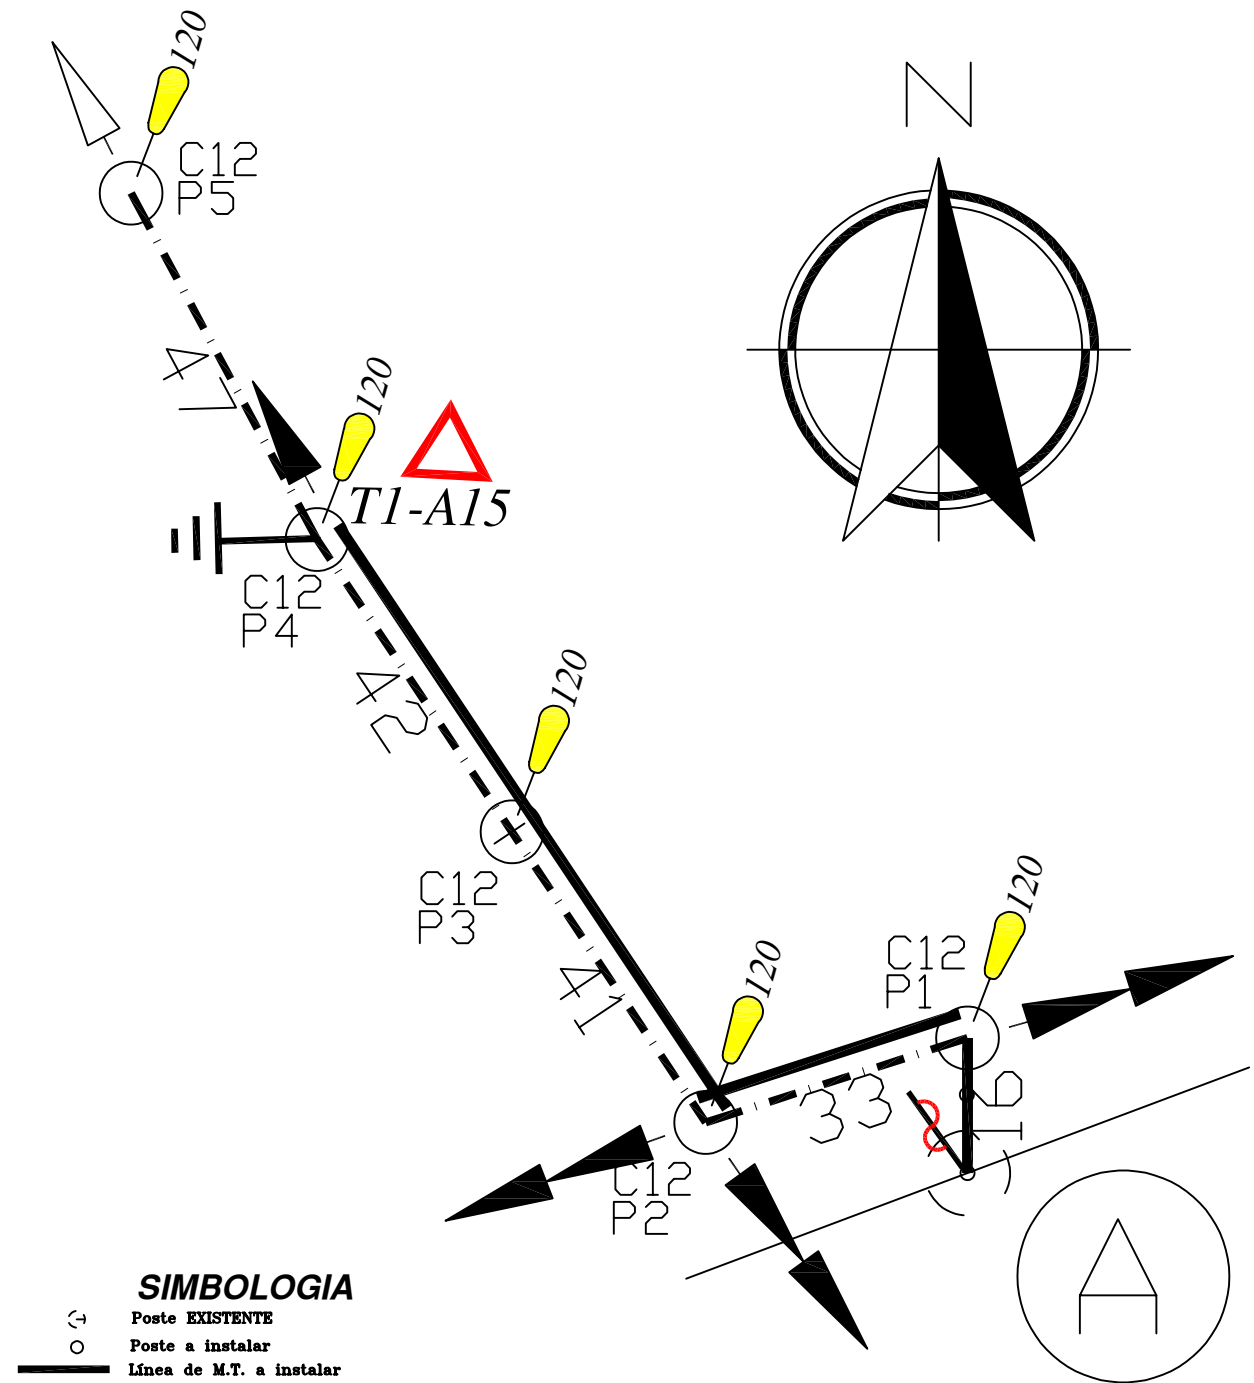

SIMBOLOGIA

	Poste EXISTENTE
	Poste a instalar
	Línea de M.T. a instalar
	Línea de M.T. monofasica existente
	Línea de B.T. a instalar
	Línea de B.T. existente
	Vivienda de Abonado
	Tensor a Tierra en alta tensión a instalar
	Tensor a Tierra en baja tensión a instalar
	Luminaria de 120 watos a instalarse
	Tensor a Tierra tipo farol en baja tension a instalar
	Tensor a Tierra en baja tensión existente
	Tensor a Tierra en baja tensión existente a retirar
	Transformador a instalar
	Varilla puesta a tierra a instalar
	Tensor aereo en baja tensión a instalar
	Seccionador portafusible de 100 amp a isntalar
	Transformador existente
	PUNTO DE ALIMENTACION
	Tensor a Tierra en media tensión existente

CNEL / L/R-D " MEJORA DE SERVICIO ELECTRICO EN EL RECINTO L/R-D " FATIMA CANTON SANTA LUCIA.			
CONTIENE:			
LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION			
SISTEMA:		CANTON:	
DAULE		SANTA LUCIA	
DISEÑO Y RESP. TECNICA Ing. Boris Tomalá	APROBACION Ing. Diego Alcívar	ESCALA: DEL DISEÑO FECHA: FEBRERO/2026 DIBUJO: Ing. Boris Tomalá	LAMINA: 1/1