


LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

CONTINENTE	PAIS	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	PARISH
DAULE	DAULE	DAULE	DAULE	DAULE	DAULE
Ing. David Torrealba	Ing. David Torrealba	Ing. David Torrealba	Ing. David Torrealba	Ing. David Torrealba	Ing. David Torrealba
1/2					

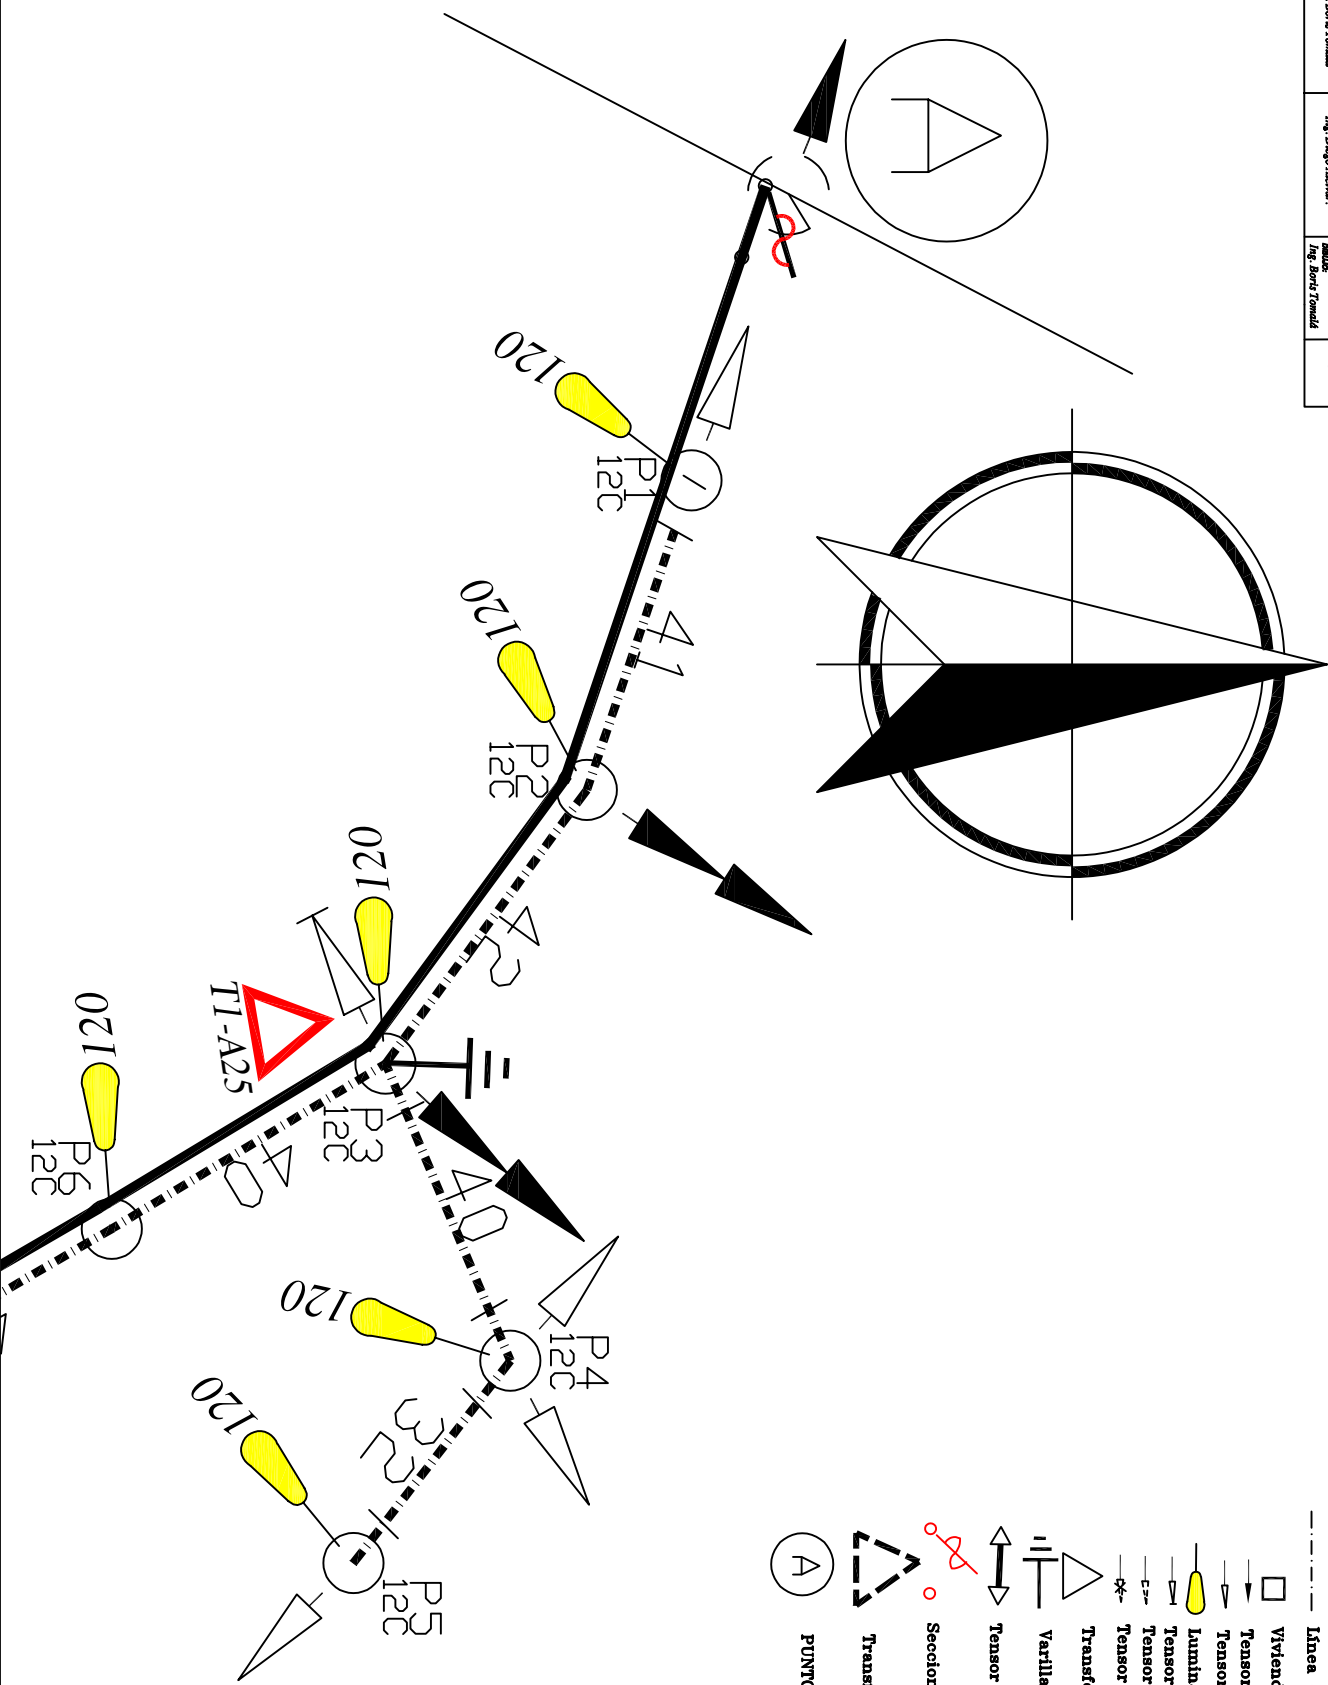

SIMBOLOGIA

- Poste EXISTENTE
- Poste a instalar
- Linea de M.T. a instalar
- Linea de M.T. monofasica existente
- Linea de B.T. a instalar
- Linea de B.T. existente
- Vivienda de Abonado
- Tensor a Tierra en alta tension a instalar
- Tensor a Tierra en baja tension a instalar
- Luminaria de 120 vatios a instalarse
- Tensor a Tierra tipo farol en baja tension a instalar
- Tensor a Tierra en baja tension existente
- Tensor a Tierra en baja tension existente a retirar
- Transformador a instalar
- Varilla puesta a tierra a instalar
- Tensor aereo en baja tension a instalar
- Seccionador portafusible de 100 amp a instalar
- Transformador existente
- PUNTO DE ALIMENTACION