
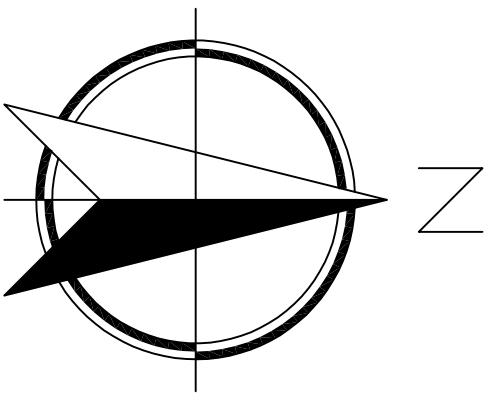


SIMBOLOGIA

-  Poste EXISTENTE
-  Poste a instalar
-  Línea de M.T. a instalar
-  Línea de M.T. monofásica existente
-  Línea de B.T. a instalar
-  Línea de B.T. existente
-  Vivienda de Abonado
-  Tensor a Tierra en alta tensión a instalar
-  Tensor a Tierra en baja tensión a instalar
-  Iluminaria de 120 vatios a instalarse
-  Tensor a Tierra en baja tensión existente
-  Tensor a Tierra en baja tensión existente a retirar
-  Transformador a instalar
-  Varilla puesta a tierra a instalar
-  Tensor aereo en baja tensión a instalar
-  Seccionador portátil de 100 amp a instalar
-  Transformador existente
-  PUNTO DE ALIMENTACION
-  Tensor a Tierra en media tensión existente

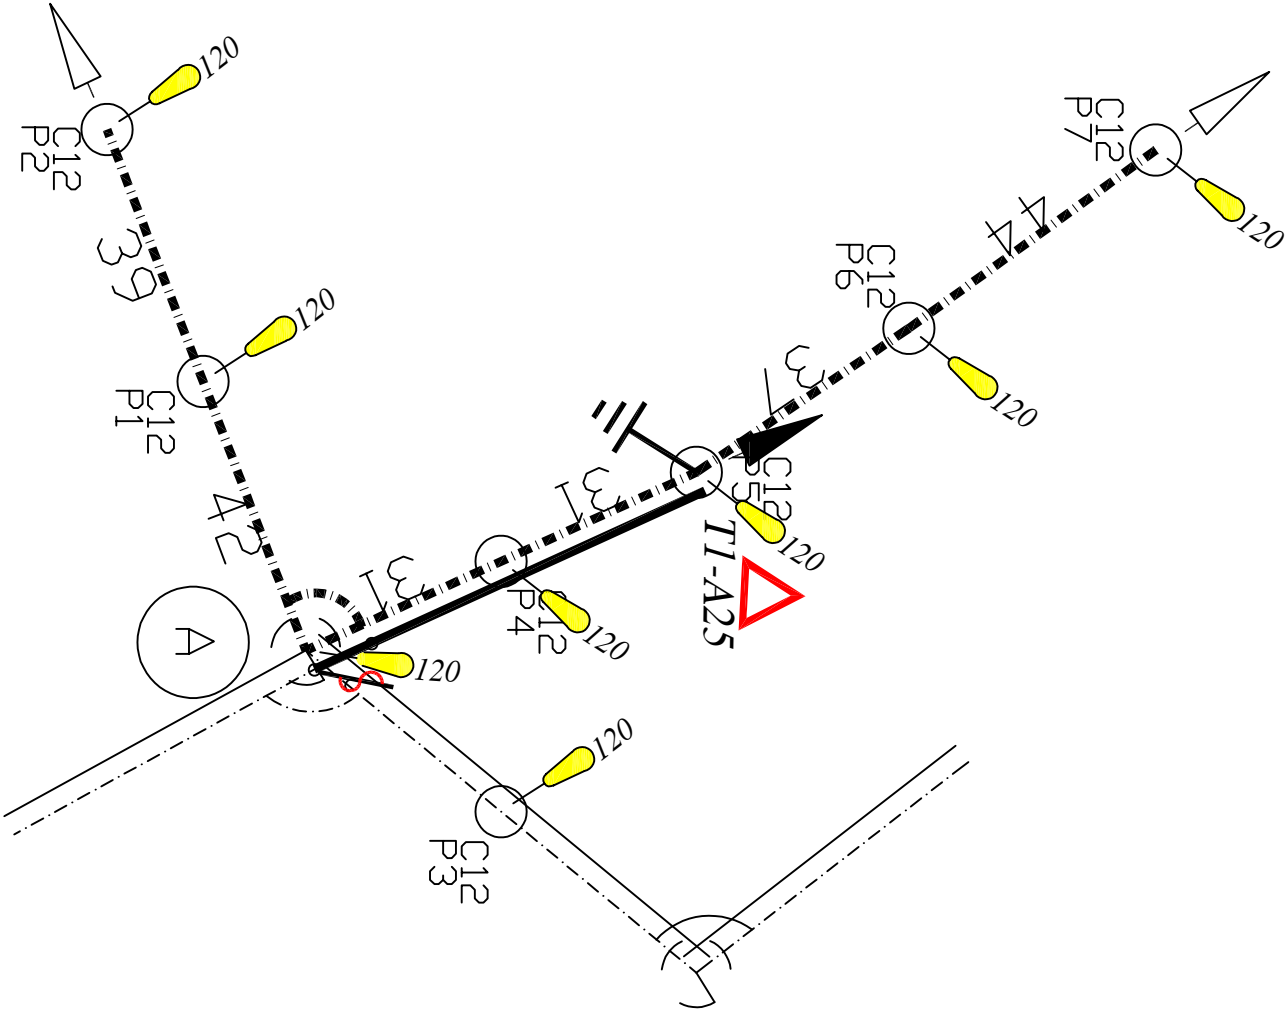

CONTIENE:			
L/R-D " AMPLIACION DE LINEAS Y REDES " L/R-D " RECENTO SABANILLA SECTOR LA SELVITA L/R-D " CANTON PEDRO CARBO.			
CUEL			
LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION			
ELABORADO:	DAULE	CANTON:	PEDRO CARBO
REVISADO Y APROBADO:	APROBACION:	FECHA:	DEL MES/AÑO
Ing. Boris Torrealba	Ing. Diego Alcaraz	FEBRERO/2006	
AUTORIZADO:			LUBIANE:
Ing. Boris Torrealba			1/1